


◊ **TAVOLA 1** CONFIGURAZIONE CON BRACCIO ORIZZONTALE DA m 24 (m 20).

**Tabella delle portate**

sbraccio (m)	kg	1500	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	700	650
24	m	12	12.8	13.5	14.5	15.6	16.8	18.4	20.3	22.6	24
20	m	13	13.8	14.7	15.7	16.9	18.3	20	-	-	-

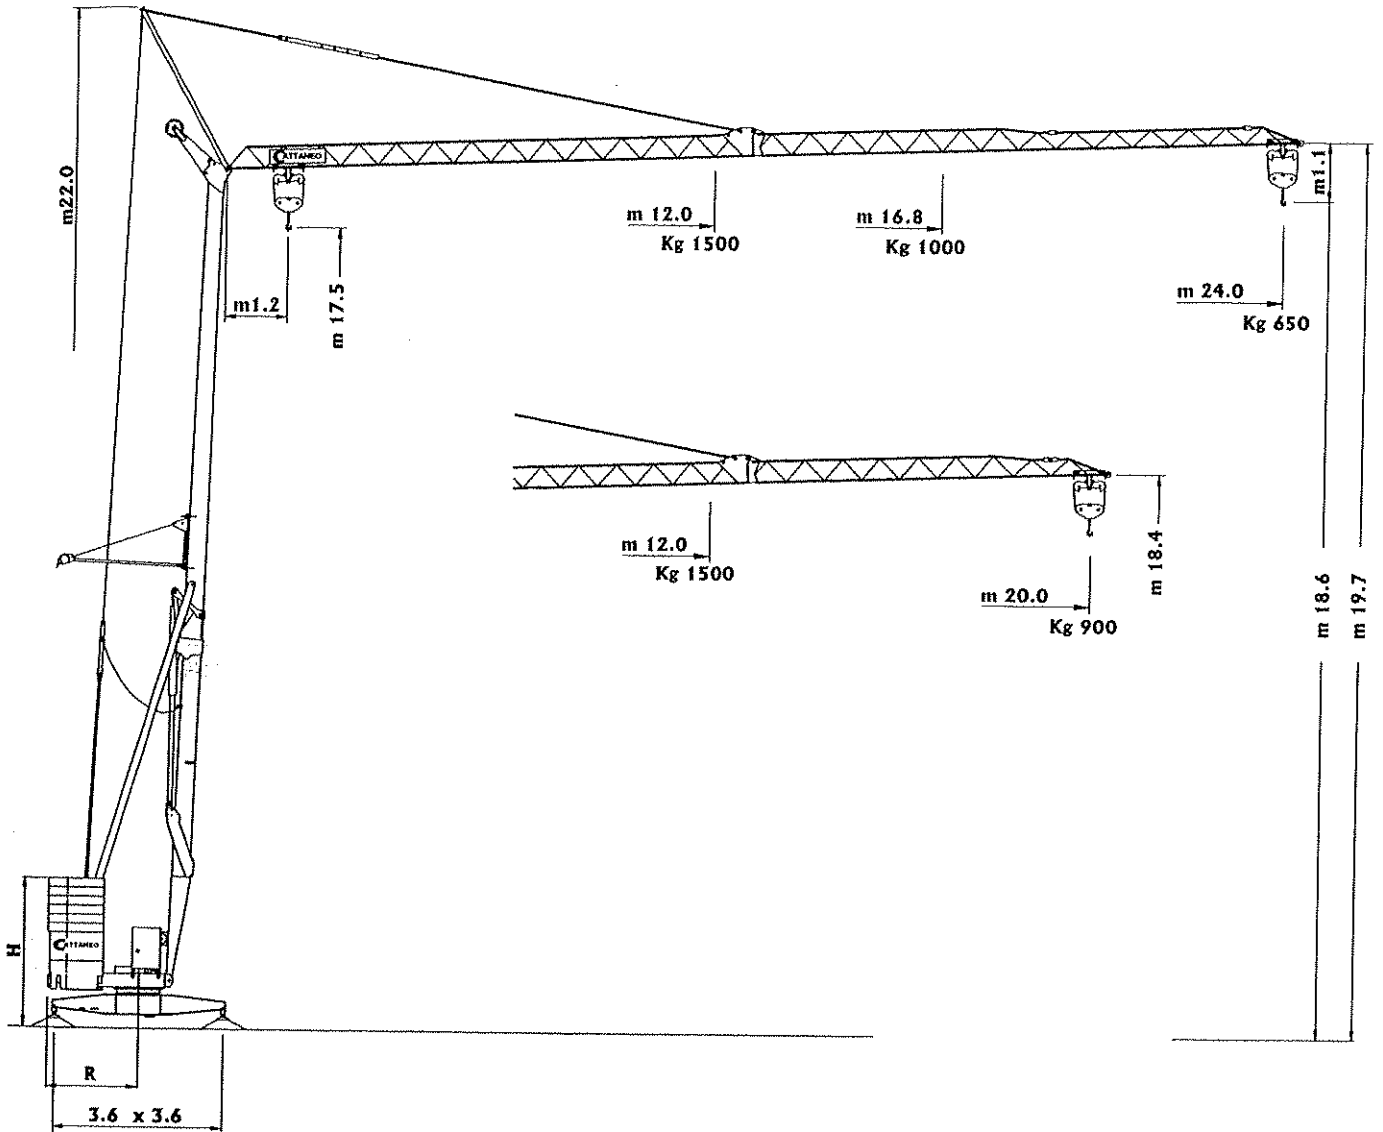

	R (m)	H (m)
Contrappeso con lastre trasversali	1,95	3,3
Contrappeso con lastre laterali	2,28	3

**REAZIONE VERTICALE MASSIMA 13530 daN**

(La reazione orizzontale può valere fino al 10% della reazione verticale).

**VALORI DEL CONTRAPPESO "C"**

Contrappeso con braccio orizzontale o impennato (zona 1 -2):	<b>10000 kg</b>
Contrappeso con braccio impennato in zona 3:	<b>11650 kg</b>
Contrappeso con braccio impennato in zona 4:	<b>non ammesso</b>

**Nota:** Vedi tavola 3: suddivisione del territorio nazionale in zone di vento secondo circ. Min. Lav. Pubb. 22631 del 24/05/82