


◊ **TAVOLA 1** CONFIGURAZIONE CON BRACCIO DA m 26 – 23,1 – 20,2 – 17,3 ORIZZONTALE

tabella delle portate (braccio orizzontale)

sbraccio	Kg	2000	1800	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	900	850	750
26	m	11,6	12,7	14	14,7	15,6	16,5	17,7	19	20,5	22,4	23,1	26
23,1	m	11,6	12,7	14	14,7	15,6	16,5	17,7	19	20,5	22,4	23,1	
20,2	m	11,6	12,7	14	14,7	15,6	16,5	17,7	19	20,2			
17,3	m	11,6	12,7	14	14,7	15,6	16,5	17,3					

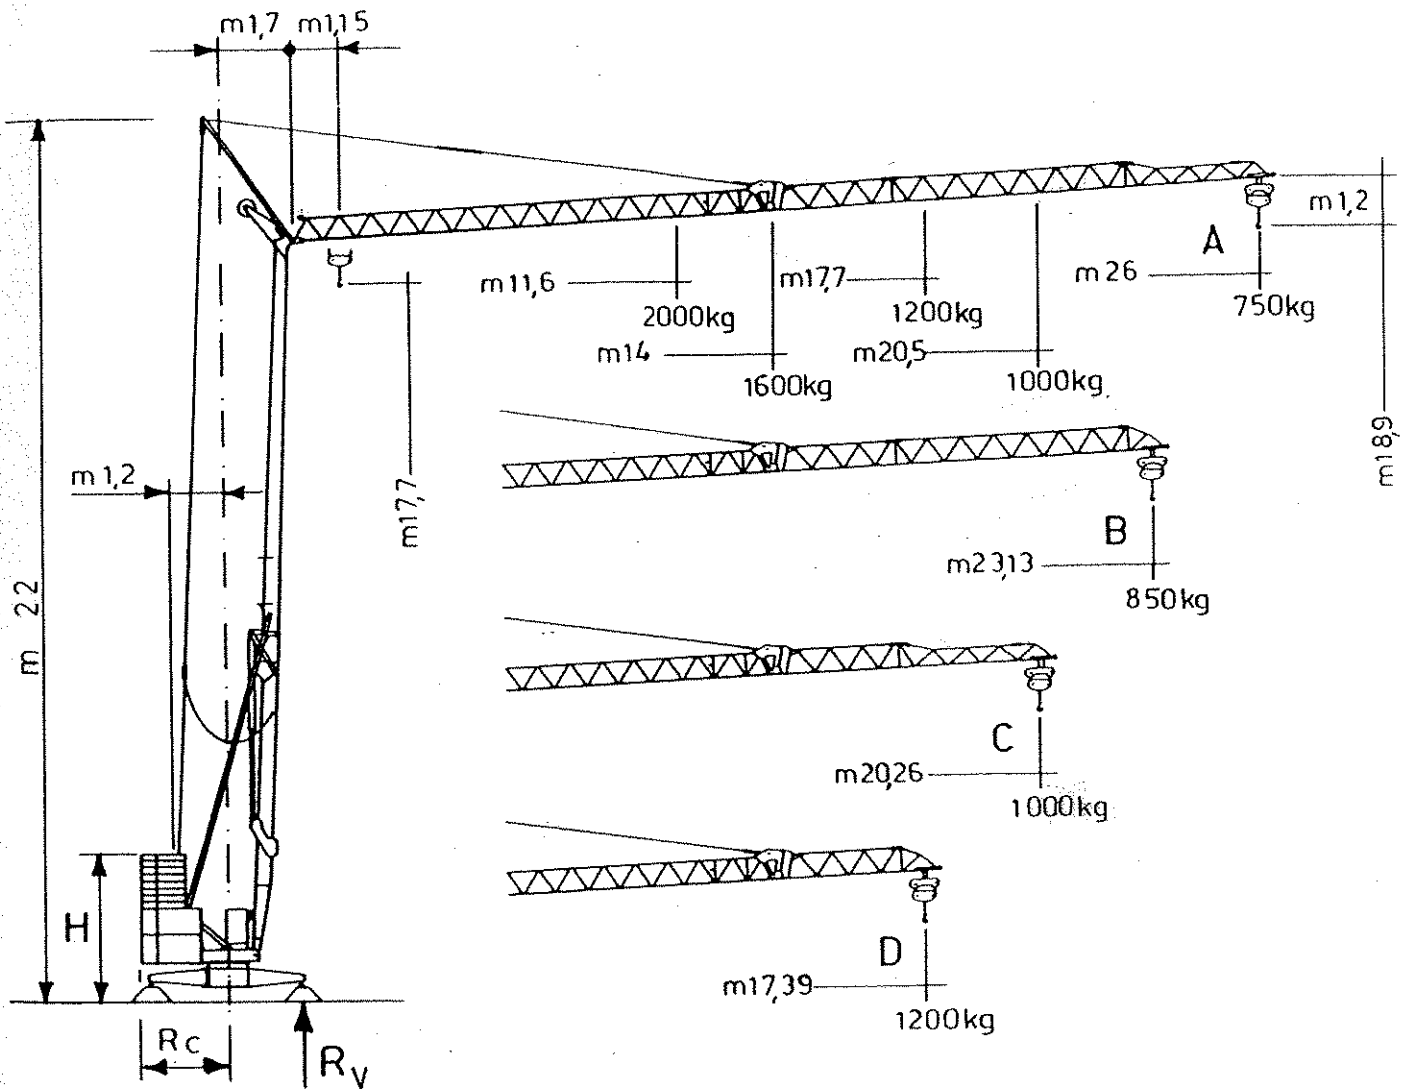

	Rc	H
Contrappeso con lastre trasversali	2,15 m	3,75 m

REAZIONE VERTICALE MASSIMA R_v **DaN 16530**
 (La reazione orizzontale può valere fino al 10% della reazione verticale).

VALORI DEL CONTRAPPESO "C"

Contrappeso con braccio orizzontale o impennato in zona 1 - 2- 3:	Kg 12800
Contrappeso con braccio impennato in zona 4:	Kg 13800

Nota: Vedi tavola 3: suddivisione del territorio nazionale in zone di vento secondo circ. Min. Lav. Pubb. 22631 del 24/05/82